

EZU/AR/5/PN-5/78/2018

Kraków, 28 lutego 2018 r.

**zainteresowani wykonawcy**

**dot.: przetargu nieograniczonego nr 5/PN-5/2018 p.n. „Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rządka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej”.**

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1:

*Czy Zamawiający dopuszcza renowację łuków o kącie 45 ° do 60 ° metodą CIPP?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający może dopuścić pozostawienie łuków bez konieczności ich wymiany oraz przy zachowaniu ciągłości renowacji, jednak zgodnie z zapisem PFU "rękaw powinien być równomiernie utwardzony i przylegać do powierzchni wewnętrznej na całej długości. W przypadku stwierdzenia sfaldowań o wysokości powyżej 5% średnicy wodociągu należy przewidzieć wymianę elementów tj. kolan, łuków lub elementów prostych z zachowaniem reżimów technologicznych przewidzianych w aprobacie". A więc pełne ryzyko ponosi Wykonawca prac.

Pytanie 2:

*Czy w sytuacji braku konieczności montażu łączników z zabezpieczeniem (odcinki proste rurociągów poddane renowacji) Zamawiający dopuszcza stosowanie łączników bez zabezpieczenia?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści stosowanie łączników bez zabezpieczenia na odcinkach prostych o odpowiedniej długości. Dobór łącznika musi być potwierdzony przez uprawnionego projektanta.

Pytanie 3:

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wstawek montażowych ze stali konstrukcyjnej z powłoką GSK?*

**Odpowiedź:**


Zamawiający dopuści zastosowanie wstawek montażowych wykonanych ze stali konstrukcyjnej z powłoką GSK.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, dodaje w pkt. 29.2, ppkt. 16) o następującej treści:

16) warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie zamówienia w technologii będącej przedmiotem oferty Wykonawcy – dla renowacji sieci wodociągowej zgodnie z zaleceniami producenta wykonawca może przerwać prace przy temperaturze 5°C.

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowaniu oferty.

Z-ca Dykt.  
ds. Zakupów  
Włodzisław Fajna

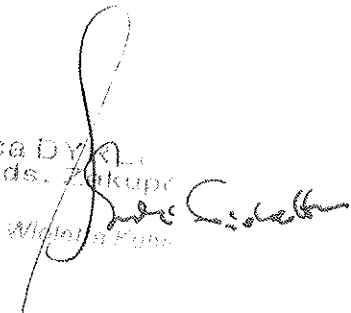

*Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: [www.mpwik.krakow.pl/przetargi](http://www.mpwik.krakow.pl/przetargi)*

*w dniu 28 lutego 2018 r.*