


1. Wykonać nowe zwody odprowadzające drutem DFe/Zn Ø 8 mm ułożonym na śrubach rzymskich napinających.
2. Nowe zwody wykonać w miejsce istniejących przewidzianych do demontażu.
3. Na zwodach zamontować nowe złącza kontrolne w miejsce istniejących przewidzianych do wymiany.

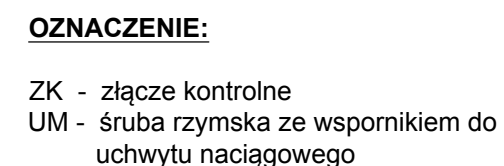

	A	INWESTOR: WODOCIĄGI MIASTA KRAKÓWA S.A. UL. SENATORSKA 1, 30-106 KRAKÓW OBJEKT: BUDYNEK MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A., 30-106 KRAKÓW UL. SENATORSKA 1, DZ. NR 176/12 OBR. L4, KRÓLOWDRZA REMONT WIEŻBY DACHU I POKRYCIA W BUDYNKU WODOCIĄGÓW MIASTA KRAKÓW, 30-106 KRAKÓW UL. SENATORSKA 1, DZ. NR 176/12 OBR. L4, KRÓLOWDRZA PROJEKTANT: Stanisław Ciaputa Upř. bud. nr 370/79 OPRACOWAŁ Stanisław Ciaputa Upř. bud. nr 370/79	NR RYSUNKU: E 4
	Z		STADIUM: PT-W
	O		BRANA: ELEKTRYCZNA
	R		
	P		
	C		
TYTUŁ RYSUNKU: EWALUACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA		SKALA: 1:100	DATA: 03.2021