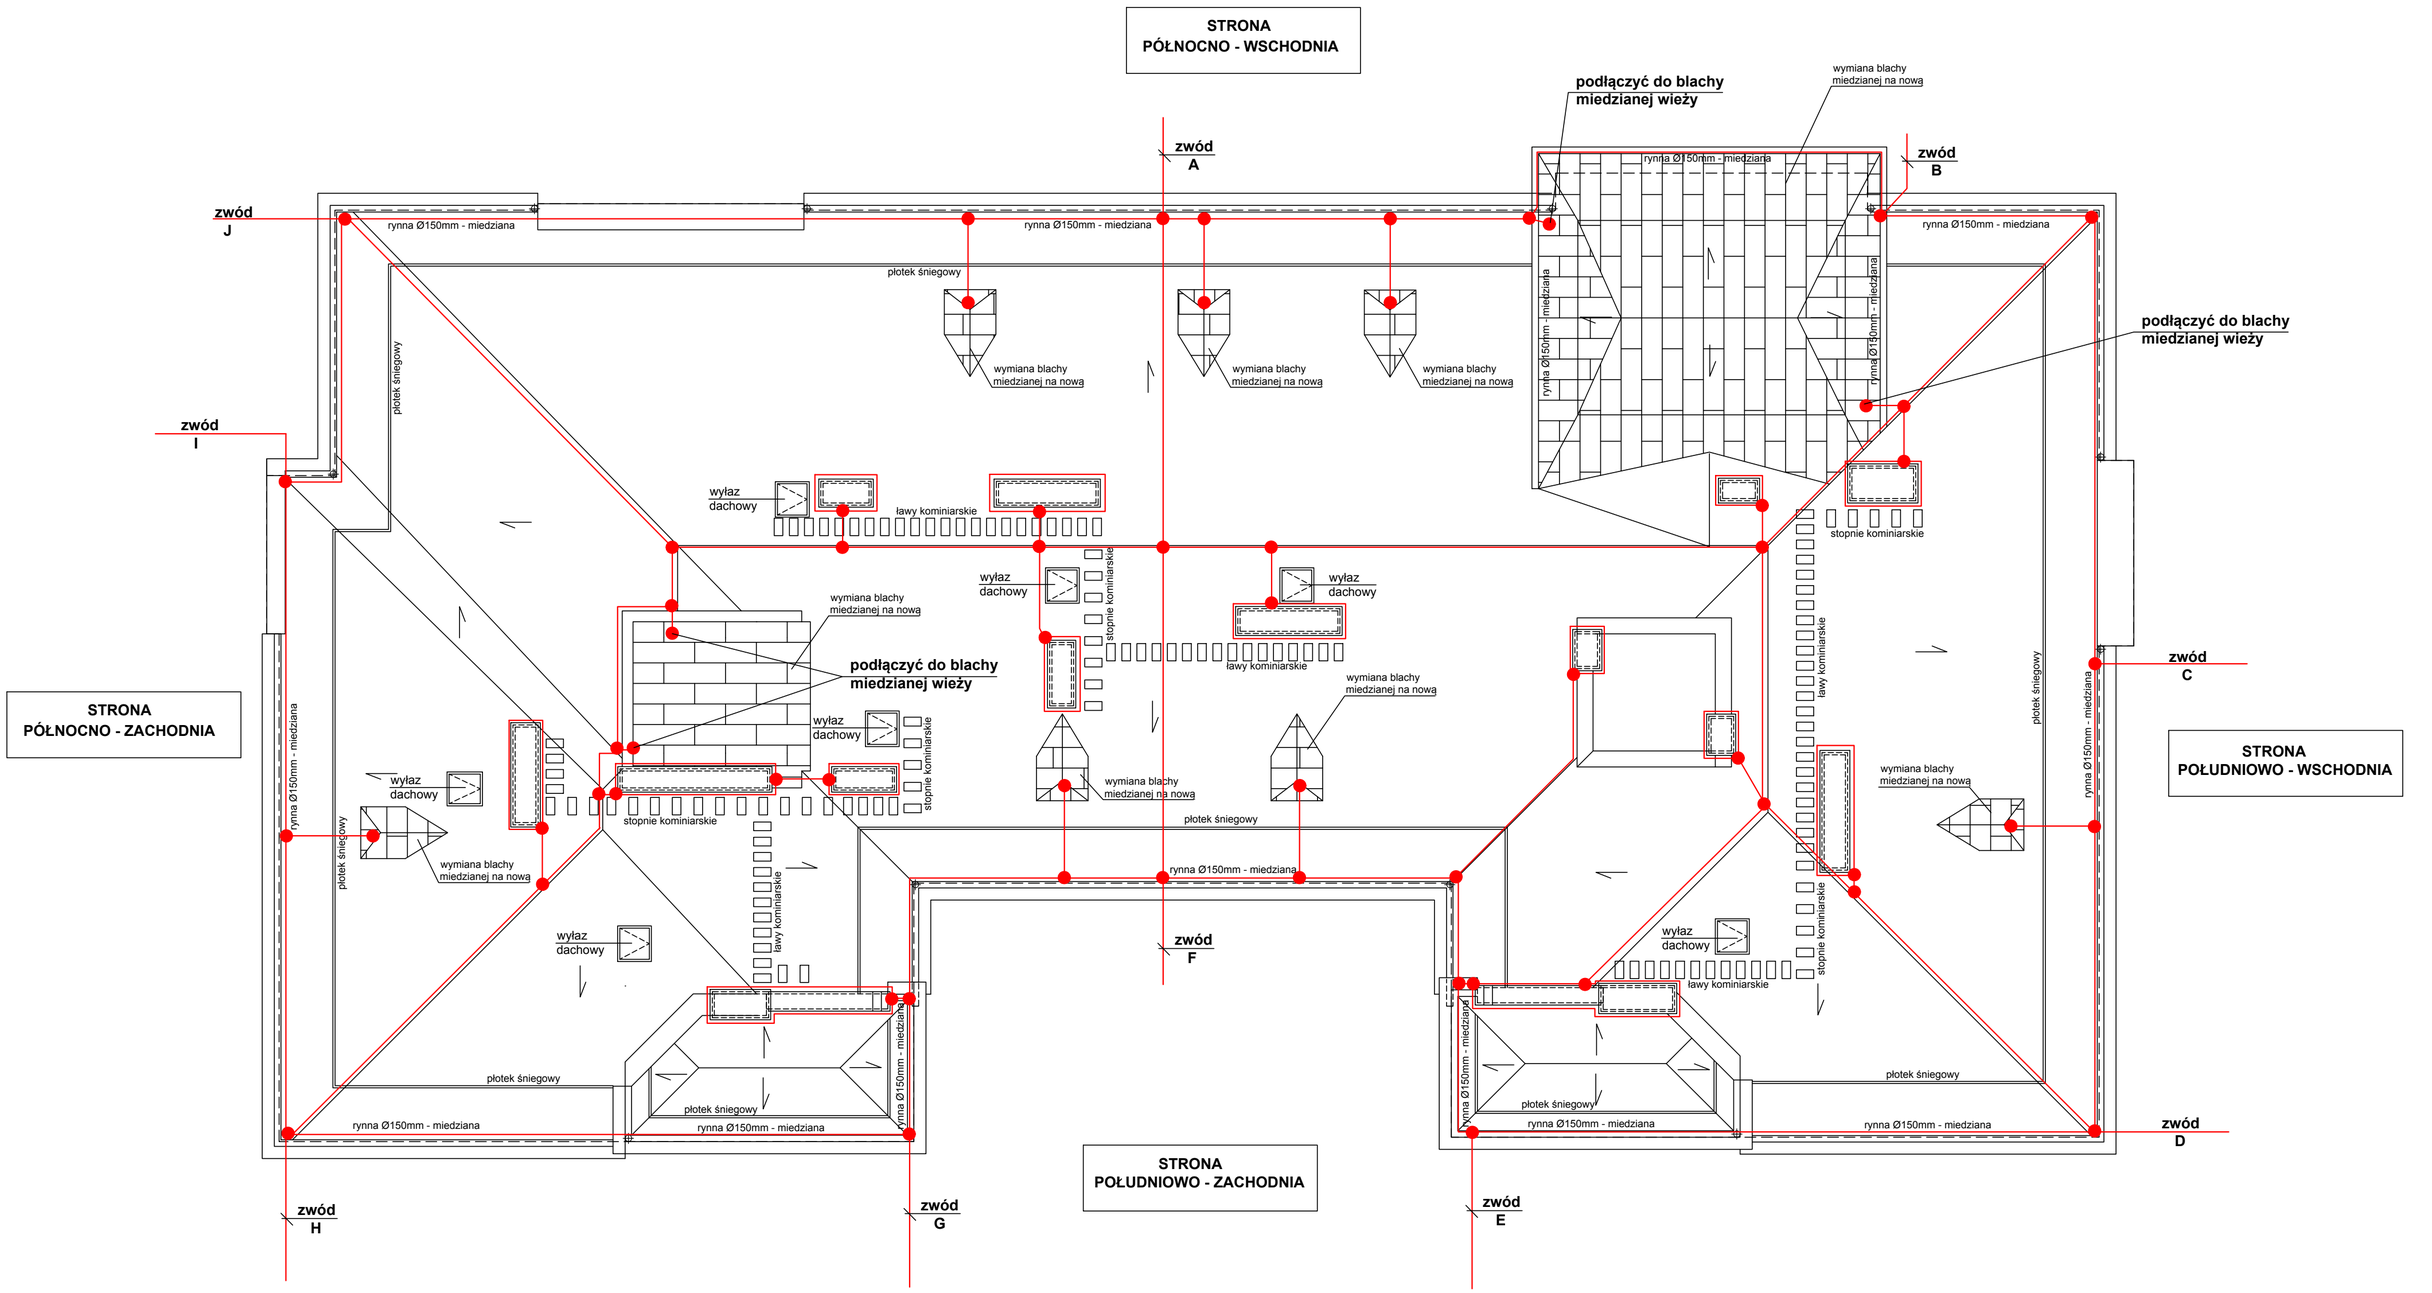

WYKONANIE INSTALACJI:

1. Istniejąca instalacja odgromowa na dachu, zwody odprowadzające i złącza kontrolne do wymiany. W miejsce istniejącej, wykonać nową instalację odgromową.
2. Nową instalację odgromową na dachu, wykonać drutem ocynkowanym DFe/Zn Ø 8mm ułożonym na wspornikach dachowych klejonych z tworzywa sztucznego.
3. Zwody odprowadzające na elewacji, wykonać drutem ocynkowanym DFe/Zn Ø 8 mm ułożonym na śrubach odciągających typu rzymskie.
4. Na zwodach odprowadzających zamontować nowe złącza kontrolne w miejsce istniejących.
5. Zwody odprowadzające połączyć z istniejącym uziomem, kątownikiem Fe/Zn 30 x 4 mm
6. Odległość zwodu od pokrycia dachu i ścian budynku, nie może być mniejsza niż 2,0 cm.
7. Na odcinku od terenu do złącza kontrolnego, zwód odprowadzający osłonić kątownikiem Fe/Zn 40 x 40 x 4 mm.
8. Rezystancja uziemienia, winna wynosić do 10 omów. W przypadku nie uzyskania wymaganej odporności, należy wykonać wbicie dodatkowych uziemień punktowych.

PRACOWNIA architektoniczna
31-043 Kraków, Plac Dominikański 1/6a
dr inż. arch. Joanna Kołodziej
mgr inż. arch. Marcin Kołodziej
tel./fax: (0-12) 423-18-26, 0-602-748-844

INWESTOR: WODOCIĄGI MIASTA KRAKÓW S.A. UL. SENATORSKA 1, 30-106 KRAKÓW		NR RYSUNKU: **E 1**
OBIEKT: BUDYNEK MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A., 30-106 KRAKÓW UL.SENATORSKA 1, DZ. NR 176/12 OBR.14, KROWODRZA		STADIUM: **PT-W** BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**
REMONT WIEŻBY DACHU I POKRYCIA W BUDYNKU WODOCIĄGÓW MIASTA KRAKÓW, 30-106 KRAKÓW UL.SENATORSKA 1, DZ. NR 176/12 OBR.14, KROWODRZA		
PROJEKTANT: Stanisław Ciaputa Upr. bud. nr 370/79	SPRAWDZAJĄCY: Bogusław Blitek Upr. bud. nr 13/79	
OPRACOWAŁ: Stanisław Ciaputa Upr. bud. nr 370/79		
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	SKALA: **1:100**	DATA: **03.2021**